



Chorzowska 10  
2xDn40/110  
Q=64kW  
Szczegół "Z"

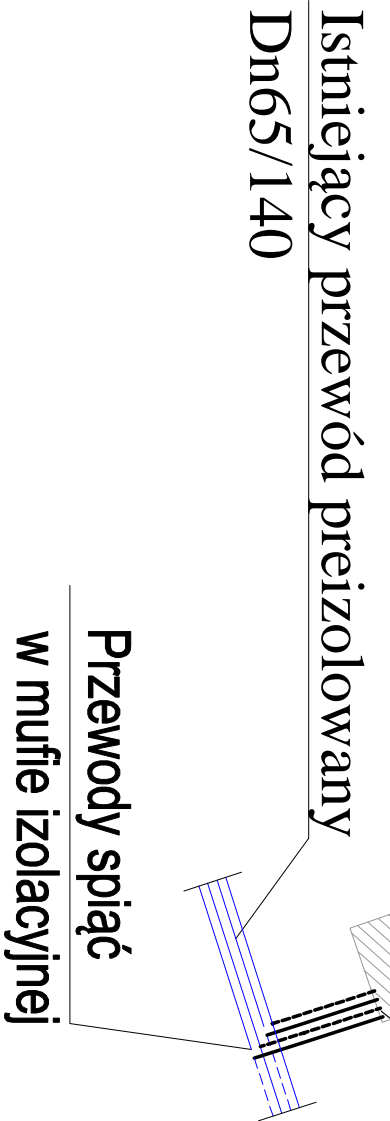

LEGENDA

—————  
Drut miedziany ocynowany (biały)

-----  
Drut miedziany (czerwony) [C]

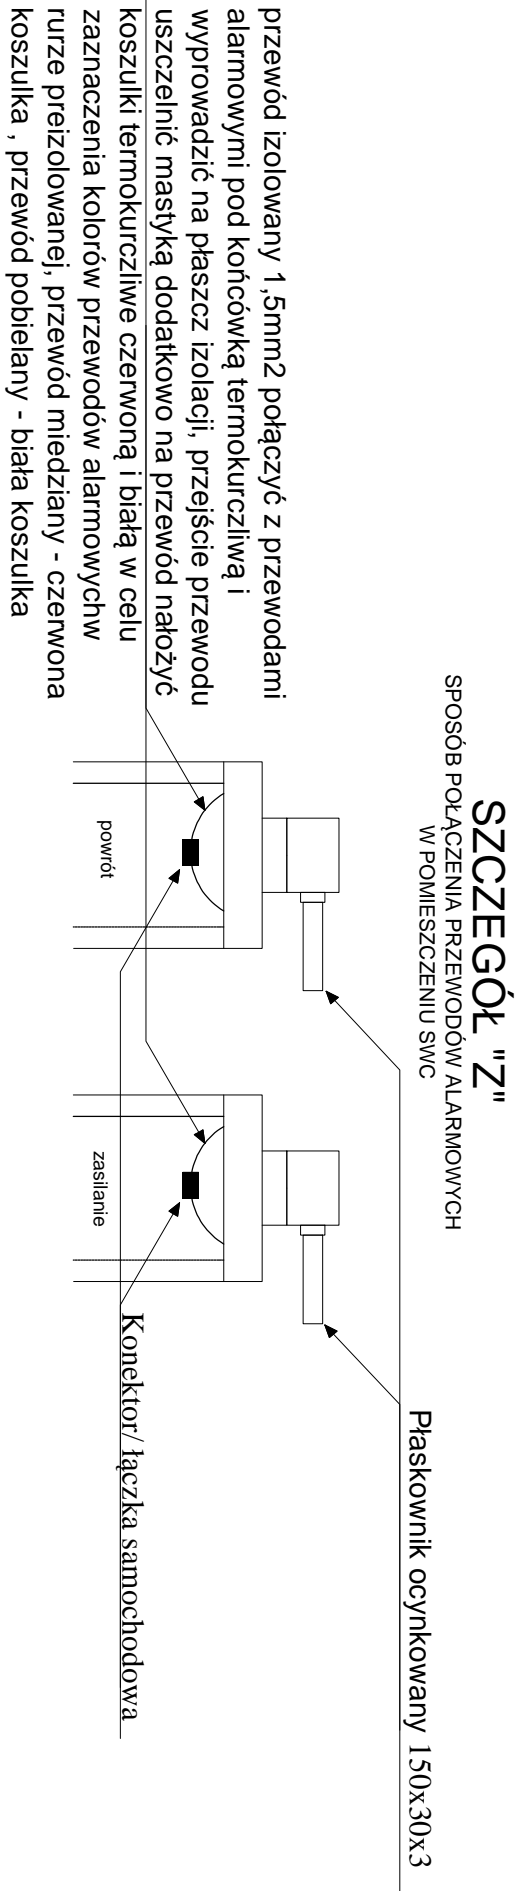

<div><div><div>i</div><div>projekt</div></div><div><div><div>i - projekt</div><div>lukasz Kłak</div><div>44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/XII,</div><div>tel./fax. 32 661 98 87 / 32 700 31 01</div><div>e-mail: biuro@i-projekt.com.pl</div></div></div></div>			
<div><div><div>Investor :Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.</div><div>ul. Królewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice</div></div></div>			
<div><div>Obiekt :Przyłącze ciepłe</div></div>			
<div><div><div>Temat proj.: Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Chorzowskiej 10</div></div></div>			
<div><div><div>Temat rys. : Schemat instalacji alarmowej</div></div></div>			
<div><div><div>Imię i Nazwisko</div><div>podpis</div></div></div>		<div><div><div>skala -</div></div></div>	
<div><div><div>Projektował : mgr inż. lukasz Kłak</div><div>upr. nr S/N/2302/P003/08 - wod-kan-gaz-co</div></div></div>		<div><div><div>data : Maj 2018</div></div></div>	<div><div><div>nr proj.: 398/18 PBW</div></div></div>
		<div><div><div>nr rys.: 03b</div></div></div>	