


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI

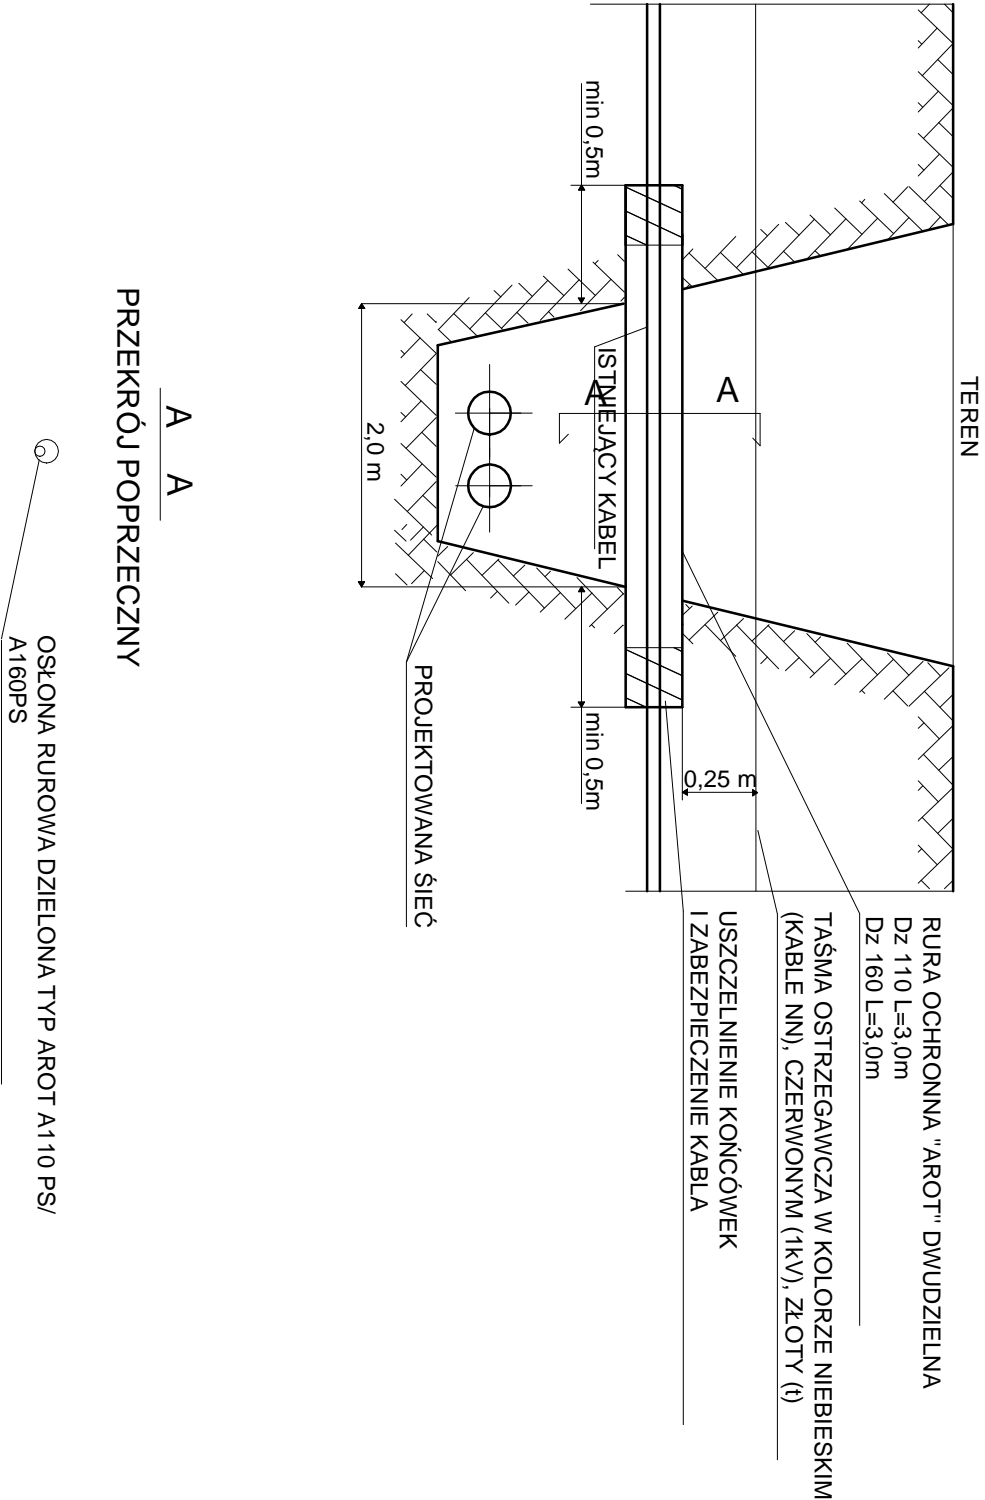

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace związane z odkrywaniem kabli należy przeprowadzać ręcznie. Na istniejące kable na czas robót należy założyć rurę ochronną dwudzielną typu ARDT-a o średnicy min 110 mm. Długość rury ochronnej AROT-a winna wynosić - szerokość wykopu plus minus 0,5 m po każdej ze stron zakotwienia w nie naruszonym gruncie. Oba końce rury ochronnej AROT-a należy zabezpieczyć przed zamulaniem na głębokość rury 0,3 m. Rurę osłonową z kablem zamocować w wykopie, a po zakończeniu robót kabel ułożyć na 10 cm podsypce piasku. Taką samą warstwą piasku musi być obsypany kabel po bokach. Górna warstwa piasku po zagęszczeniu musi mieć grubość 20 cm. Każdy kabel zabezpieczyć oddzielną rurą, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwóch lub więcej kabli jedną rurą ochronną. W miejscach założenia rur ochronnych należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel należy przykryć taśmą foliową oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.

Występujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.

<div><div></div><div>i-projekt</div></div>			<div><div>i - projekt</div><div>Łukasz Kłak</div><div>44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/XII,</div><div>tel./fax: 32 661 98 87 / 32 700 31 01</div><div>e-mail: biuro@i-projekt.com.pl</div></div>		
Inwestor : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.					
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice					
Obiekt : Przyłącze ciepłe					
Temat proj.: Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Okrzei 7					
Temat rys.: Szczegół zabezpieczenia kabli					
Imię i Nazwisko		podpis		skala -	
mgr inż. Łukasz Kłak				data : Maj 2018	
upr. nr SLK/2302/PODS/08 - wod-kan-gaz-co				nr proj.: 398/18 PBW	
				nr rys.: 06	