


S.Bytomskich 25C

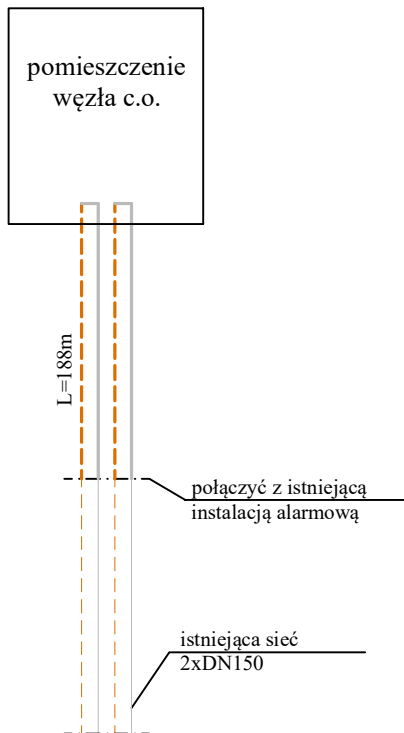

Legenda:


— przewód miedziany ocynowany

- - - przewód miedziany

L=...m długość trasy

UWAGA:

W miejscach wyjść systemu alarmowego z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawać uziemienie w odległości ok. 75mm od uszczelnienia - płaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dł.35mm

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 EKO-WILMAR s p. z o.o. ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	04.2019		
Wykonał	Jakub Wilk		04.2019		
Sprawdził					
Faza P.B.-W.		Obiekt: Przylącze sieci ciepłej w/p do budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25C w Gliwicach. Tytuł rysunku: Schemat instalacji alarmowej			Inwestor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 Nr rysunku SC-16/19/06
Nr projektu: SC-16/19					
Podziałka: -					
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					