
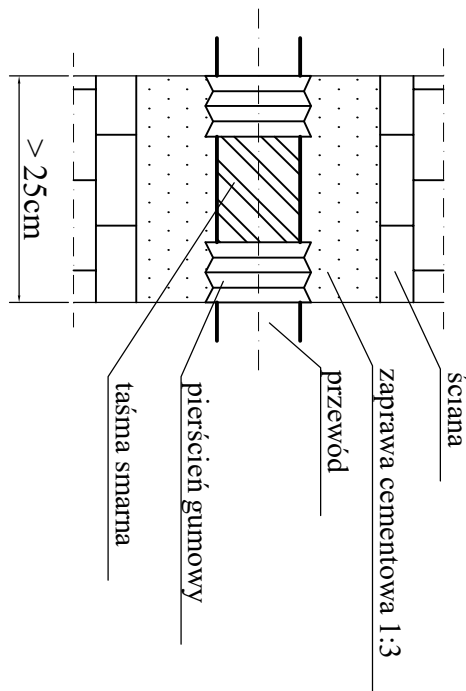
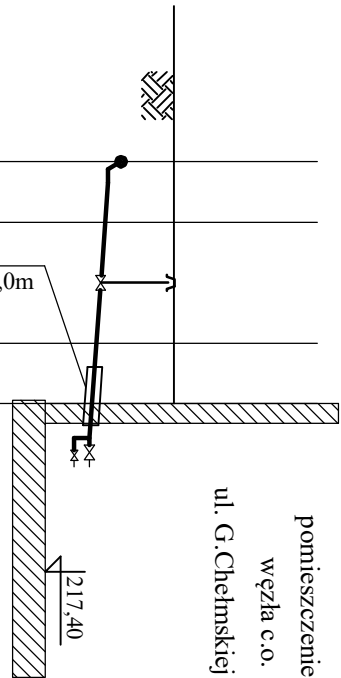
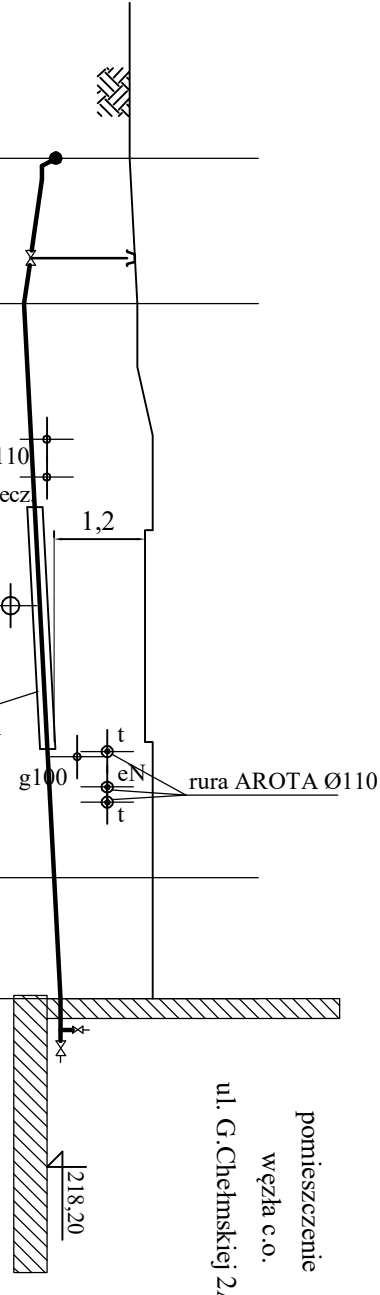
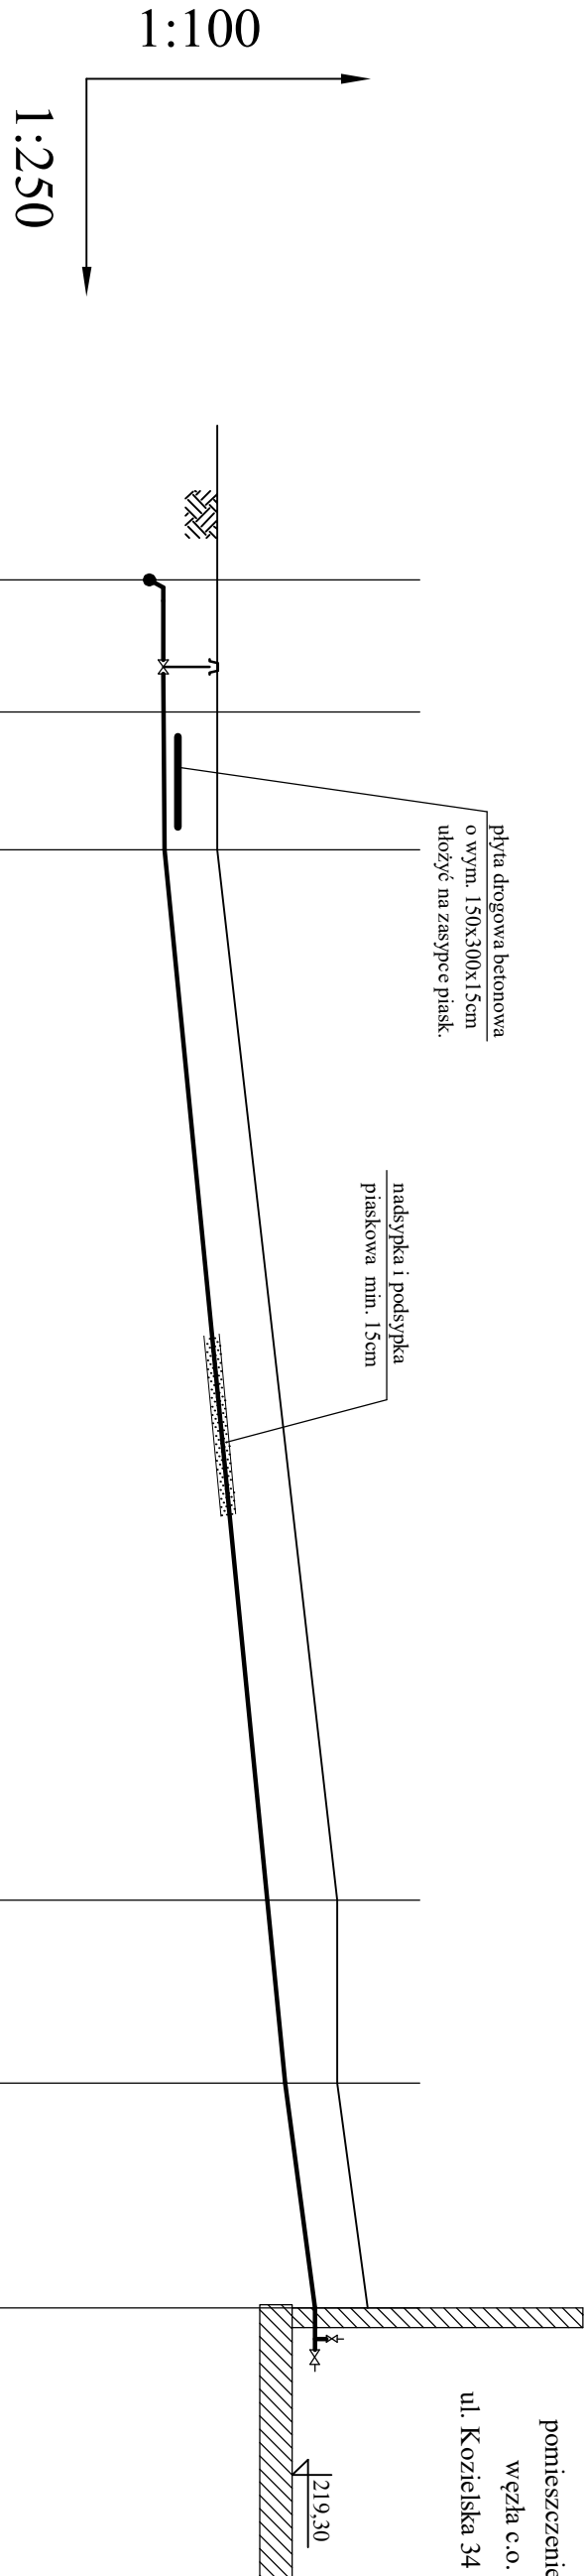


# Szczegół przejścia przez ścianę

1:1C

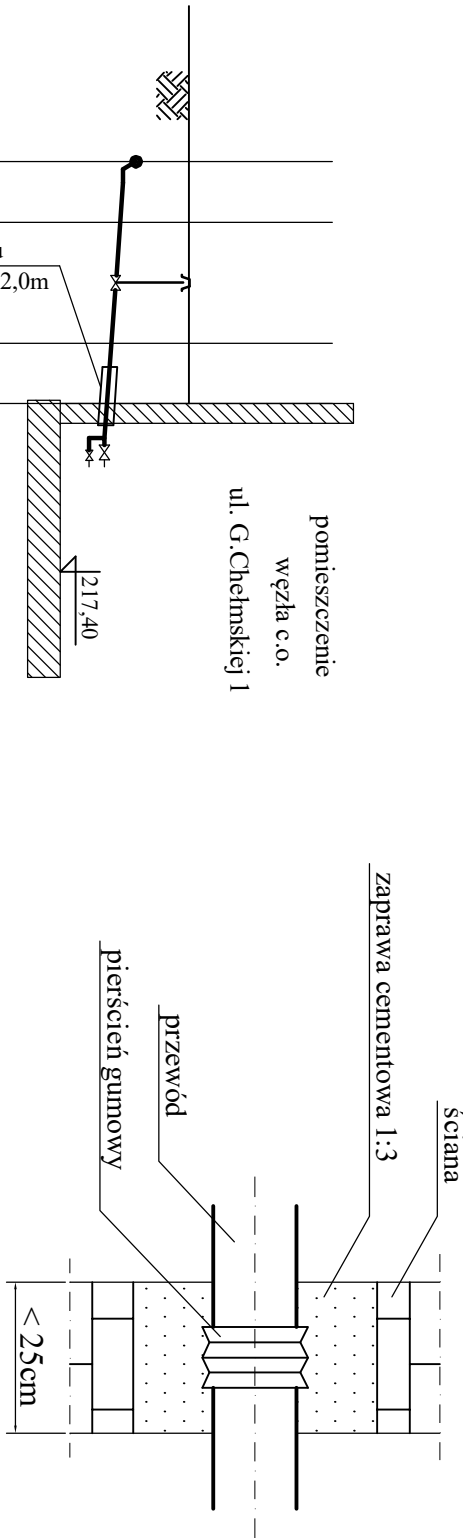


UWAGA:

1. Roboty wejzione skrzyżowań rozpocząć od wykopów kontrolnych z lokalizacją pionową, uzbijania.
2. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia cieplociągów z zachowaniem kierunku spadków.
3. Chodniki odwzorzyć zgodnie z warunkami decyzji ZDM nr ZDM/4230/2018/KL z dnia 18.12.2018r.

Rodzaj terenu	grunt + zielen	grunt ubity	grunt + zielen	grunt + zielen	grunt ubity
Rzędna terenu	218,30	218,30			
Rzędna osi przewodu	217,39 217,57			219,90	219,90
Rzędna dna wykopu	217,17 217,36	217,58		218,96	219,20
Zagłębienie do pł. rury	0,84 0,67	217,37		218,75	218,99
Spadki	0,66	0,65		0,88	0,64
Średnice, materiał	0,3% —	4,0% —			5,0% —
Oznaczenia	T2	Z15	Z16	Z17	Z18
Odstępowości	0,0	4,4	9,0	44,0	50,1
					57,6

[illegible]

0,0				0,64	218,19	218,40	219,10		trojnik 40/40/40	
2,0	T4	2xDz48,3/110	 3,00%	0,81	218,02	218,23		grunt ubij	kolano 45°	
	Z21			0,85	217,98	218,19	219,10			rukavica z izlaskom + p
6,0				0,96	217,87	218,08	219,10			kolano 60°
8,0	Z22			1,02	217,81	218,02	219,10			

[illegible]