
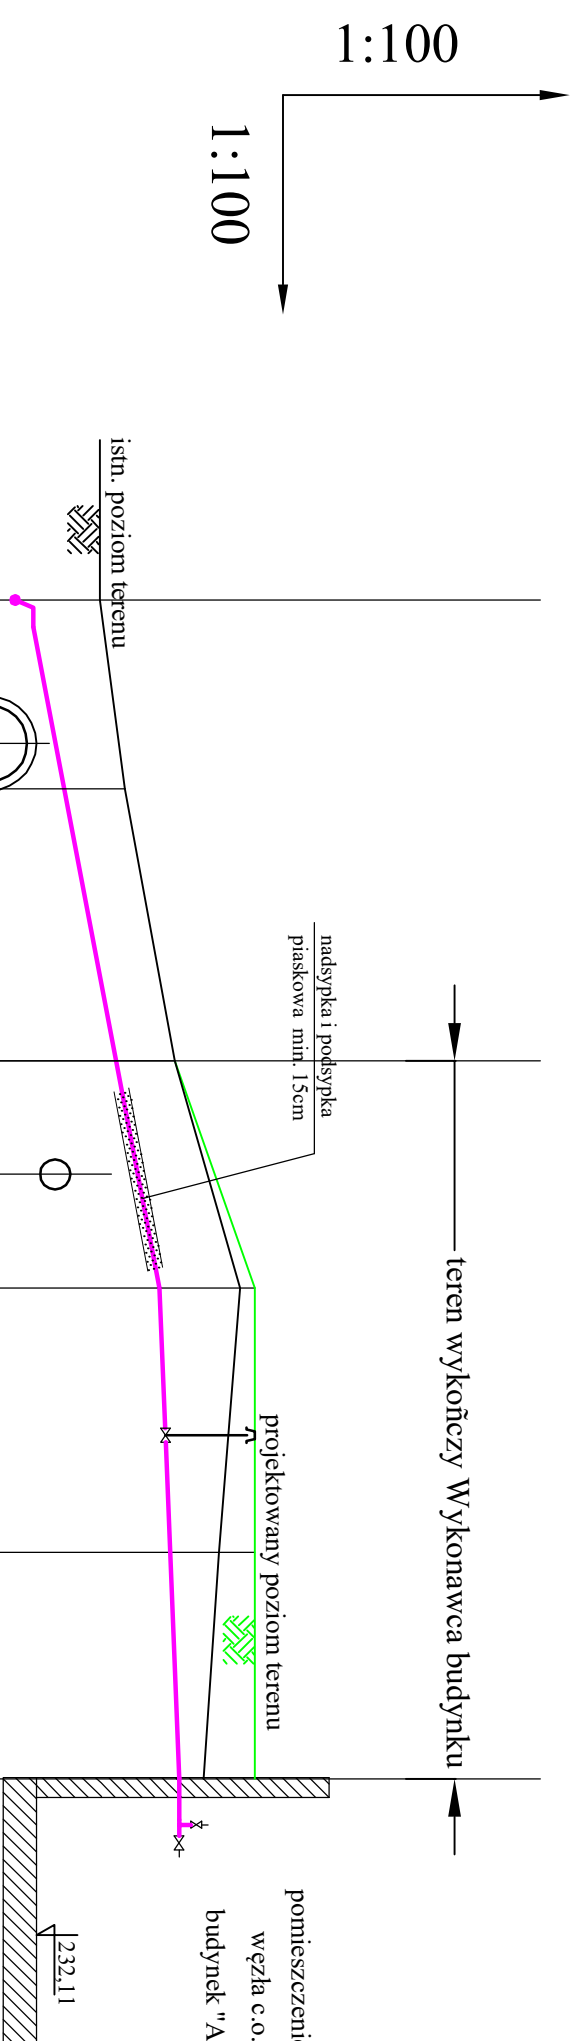
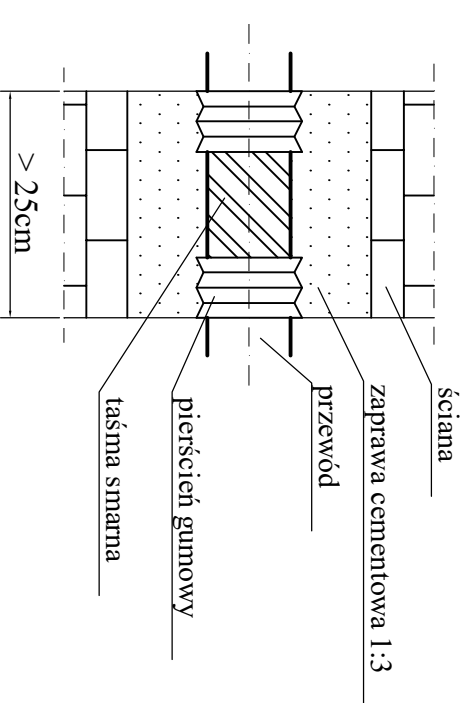


Szczegół przejścia przez ścianę

1:10

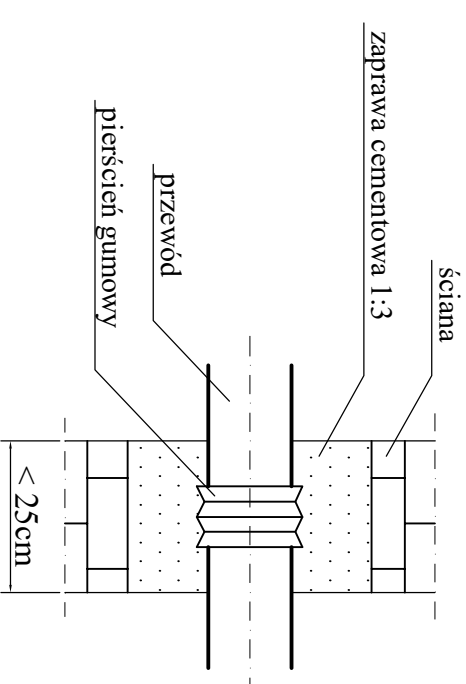


Poziom odniesienia 225,00 m n. p. m.

Rodzaj terenu						
Rzędna terenu	232,95	233,28	233,94	234,81	235,0 (proj.)	234,53
Rzędna osi przewodu	231,83	232,07		233,74	233,88	234,00
Rzędna dna wykopu	231,55	231,86		233,53	233,67	233,79
Zagłębienie do pł. rury	1,00	0,82	1,20	1,06	0,94	
Spadki	17,0%	4%				
Średnice, materiał	Rury preizolowane 2xDz60,3/125					
Oznaczenia	T1	Z1	Z2			
Odległości	0,0	6,1	9,1	12,6	15,6	

UWAGA:

1. Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
2. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.
3. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
4. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków
5. Wykończenie terenu w obrębie budynku (pas 7m) po stronie Wykonawcy budynków

	Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis		
Projektował	Grażyna Wilek	79/1/01	03.2019			
Wykonał	Jakub Wilek		03.2019			
Sprawił						
Faza	Obiekt:					
P.B.-W.	Przyłączące sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego przy ul. Żygmuntowskiej dz.178/2 i 179/2 obręb Przyszówka w Gliwicach.					
Nr projektu: SC-17/19						
Podziałka: 1:100/1:100	Tytuł rysunku: Profil przyłącza do budynku "A"					
<p>Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o.. Kopowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.</p>					 EKO-WILMAR s.p.z o.o. ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice	
					Inwestor: PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135	
					Nr rysunku SC-17/19/03	