



wykop roboczy w miejscu spawania i odgałęzień

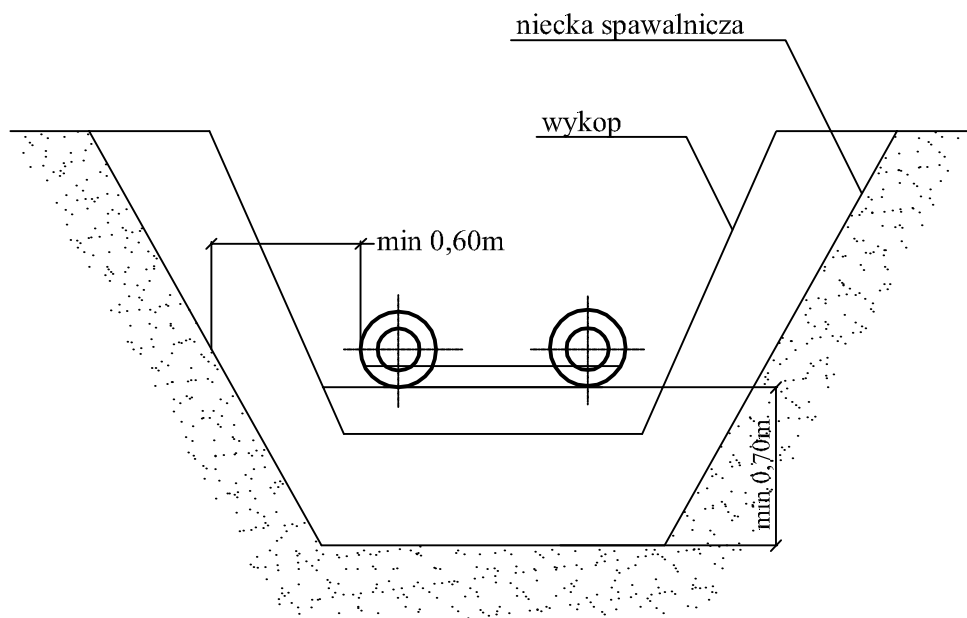

UWAGA:

- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
- W miejscach wykonywania spawów wykop należy poszerzyć i pogłębić
- Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz

| Dz | A _{min.} | L _{min.} |
|-----|-------------------|-------------------|
| 90 | 150 | 630 |
| 110 | 150 | 670 |
| 125 | 150 | 700 |
| 140 | 150 | 730 |
| 160 | 150 | 770 |
| 200 | 150 | 850 |
| 225 | 200 | 950 |
| 250 | 200 | 1000 |
| 315 | 200 | 1130 |
| 400 | 200 | 1300 |
| 450 | 200 | 1400 |

| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |  <div>EKO-WILMAR s p. z o.o.</div> <div>ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice</div> |
|--------------------------|----------------------|--|---------|--------|---|
| Projektował | Grażyna Wilk | 791/01 | 03.2018 | | |
| Wykonał | Jakub Wilk | | 03.2018 | | |
| Sprawdził | Elżbieta Tomaszewska | 416/85 | 03.2018 | | |
| | | <div>Obiekt: Budowa osiedlowych sieci ciepłych w/p wraz z przyłączami w dzielnicy Łabędy w Gliwicach. Etap III C</div> <div>obręb: Łabędy, działki nr: 301/1, 297, 298, 300, 589, 271, 274, 278, 267, 268, 269, 277, 272/2, 263 i 583</div> <div>Tytuł rysunku: Przekrój przez wykop</div> | | | <div>Investor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135</div> |
| Faza P.B.-W. | | | | | Nr rysunku SC-09/18/07 |
| Nr projektu: SC-09/18 | | | | | |
| Podziałka: - | | | | | |

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.



EKO-WILMAR
s p. z o.o.

ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku
SC-09/18/07